

Universal Progress independent living center



**“ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ”
БИЕ ДААН АМЬДРАХ ТӨВ**

**ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН
САЛБАРЫН БҮХ БАЙГУУЛЛАГАД
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЗОРЧИХ ОРОН
ЗАЙГ ТООЦСОН ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ
ТАЙЛАН.**

Тайлан боловсруулсан: Б.Ням-Очир Ц.Лхамжав

2018/06/07

+976 76015800 | info.upilc@gmail.com

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРЫН БҮХ БАЙГУУЛЛАГАД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЗОРЧИХ ОРОН ЗАЙГ ТООЦСОН ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН.

Нэг: Ерөнхий мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар ахлуулсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны дэд зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагаанд төрийн байгууллагуудын дэд бүтцийн хүртээмжийн байдалд үнэлгээ хийж, стандартад нийцүүлэх санал боловсруулах, шийдвэрлэх талаар тусгасан. Энэхүү үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг хариуцсан салбарын хувьд бусад салбарт загвар болохуйц хүртээмжтэй дэд бүтцийг салбарын хэмжээнд бүрдүүлэхийг зорьж байна.

Нийт 43-н төрийн байгууллагуудад гадаад болон дотоод орчны дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээ хийхээс Түгээмэл Хөгжил төв Нийслэлийн Хөдөлмөр, халамжийн хэлтсүүд болоод Хөдөлмөр Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний газруудад үнэлгээний ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Манай байгууллага үнэлгээнийх явцадаа зөвхөн налуу зам бус авто зогсоол, явган хүний замын хүртээмжийн үнэлгээг давхар хийж гүйцэтгэсэн.

Хоёр. Үнэлгээ хийх эрх зүйн үндэс

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газраас гаргасан дараах стандартыг баримтлан үнэлгээний хуудсыг боловсруулав.

- ✓ “ИРГЭНИЙ БАРИЛГЫН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ШААРДЛАГЫГ ТООЦСОН ОРОН ЗАЙ, ОРЧИН, MNS 6055-2009”,
- ✓ “ЯВГАН ХҮН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЗАМ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5682:2006”
- ✓ ЯВГАН ХҮН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЗАМЫГ ТӨЛӨВЛӨХ ЗААВАР MNS 6056-2009

Гурав: Хугацаа

2018 оны 06-р сарын 07-н

Дөрөв: Үйл ажиллагаа

Гадаад орчны үнэлгээ

- Налуу шат
- Авто зогсоол
- Явган зам




Дотоод орчны үнэлгээ



- Ариун цэврийн өрөө
- Хонгил
- Шат
- Хаалга
- Лифт
- Ослын үеийн гарц, дохиол

“ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ” ТББ

Статистик судалгаа:

Нийт 11-н төрийн албаны байгууллагад дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээний ажлыг тус бүрд нь бүлэглэн стандартыг хэрхэн хангасан байдлыг графикаар нарийвчлан үзүүллээ.

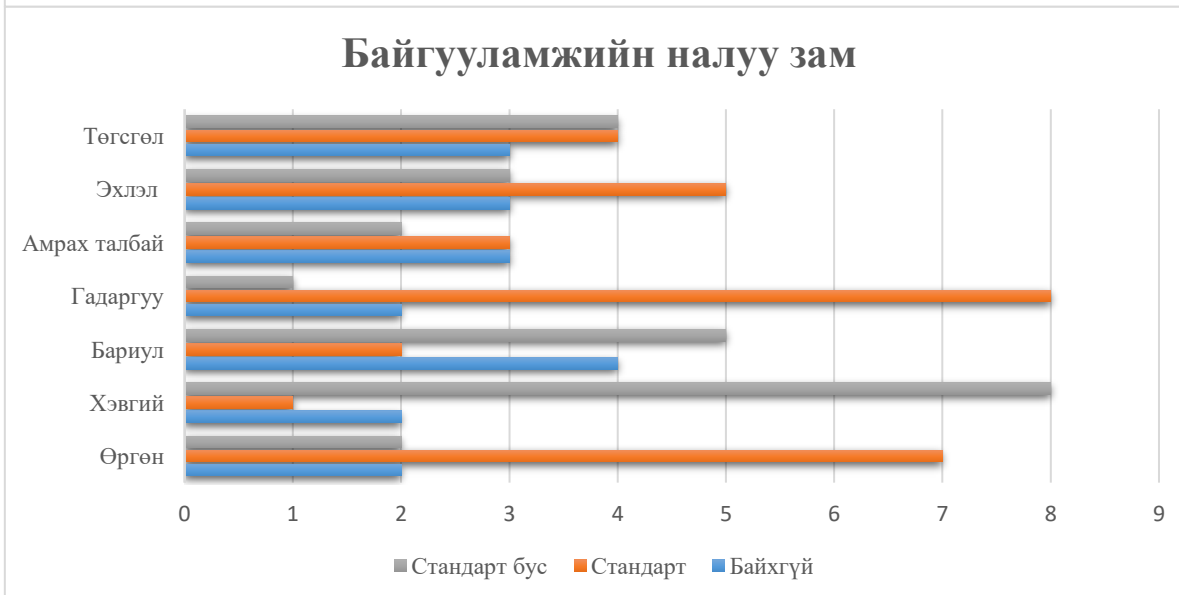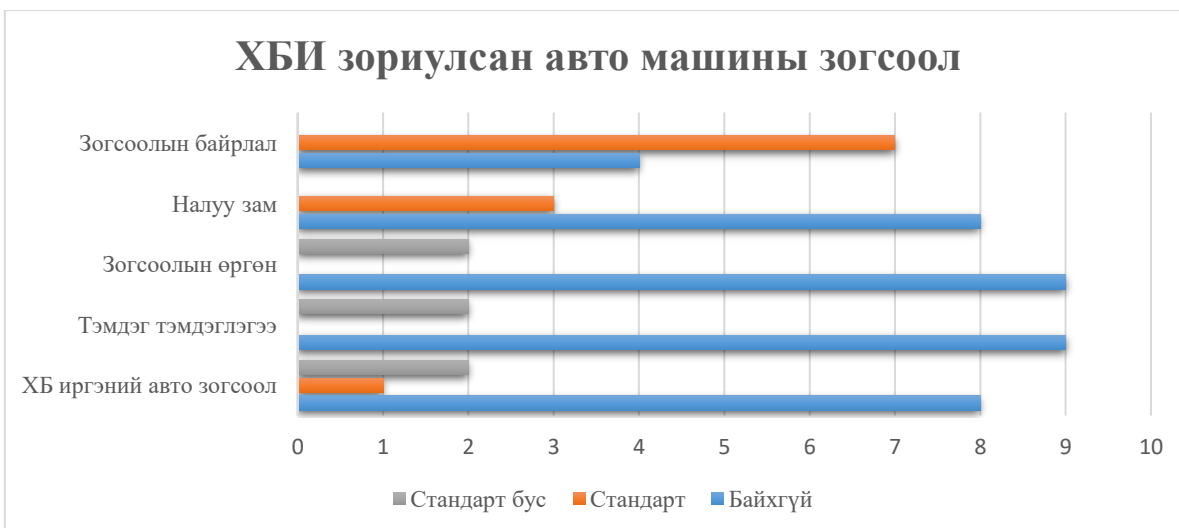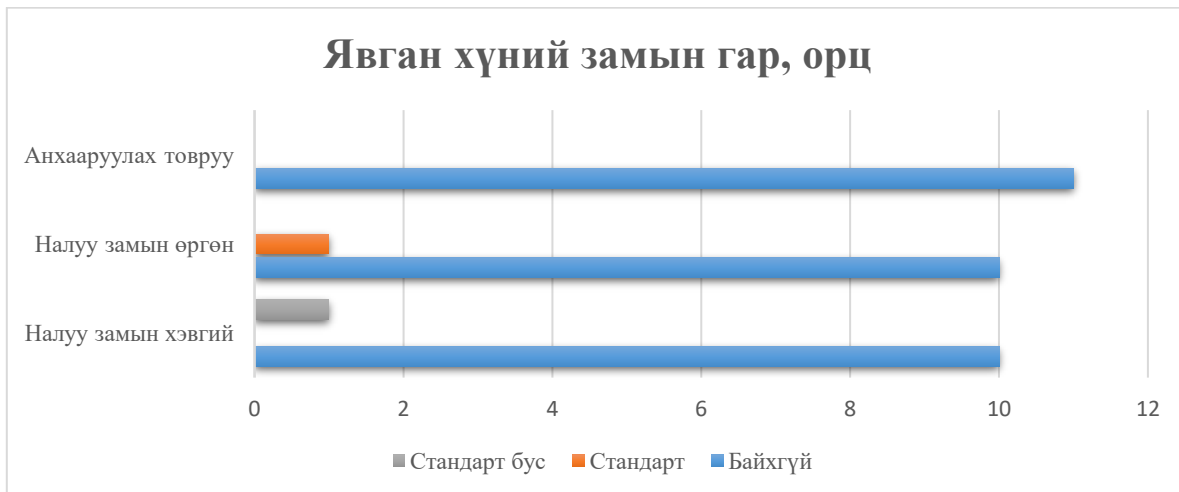

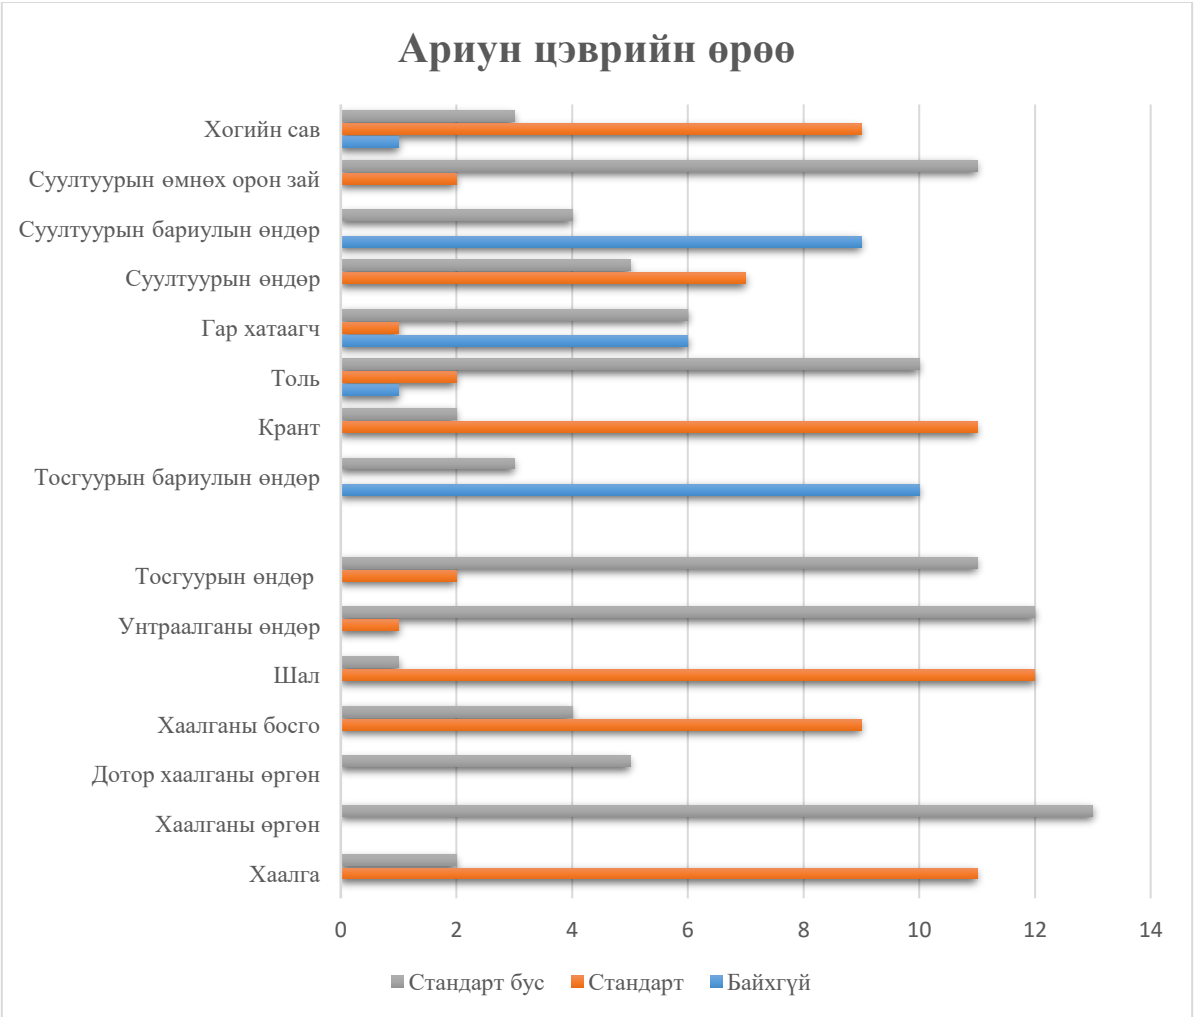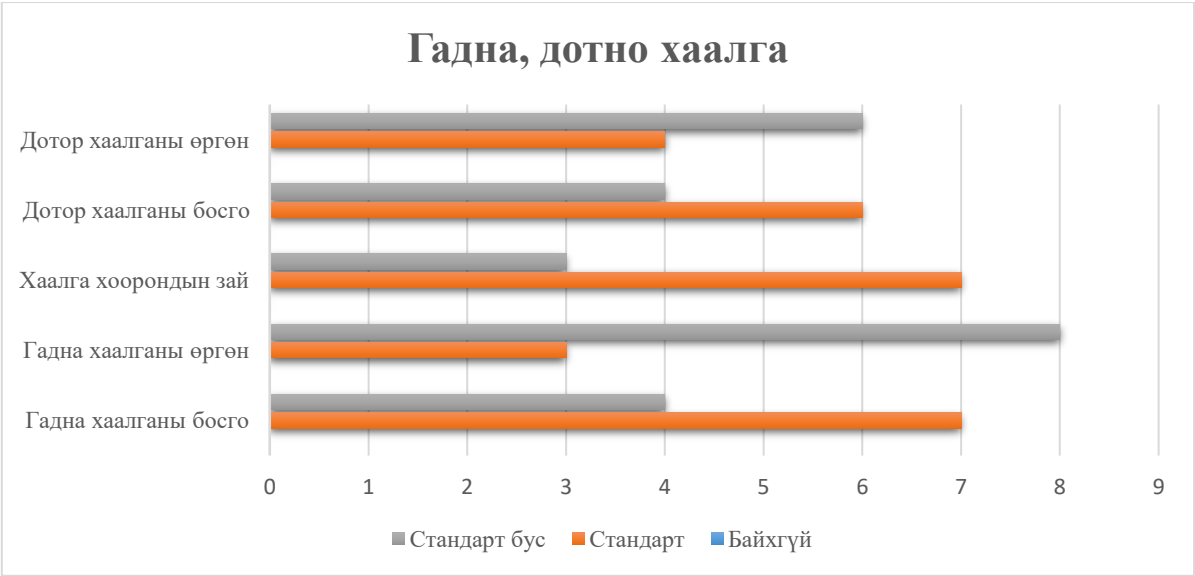

“ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ” ТББ

№	Нэр	Зөвлөмж
1	Авто зогсоол	✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний зогсох авто зогсоолыг тэмдэг тэмдэглэгээгээр тоноглон төлөвлөх. ✓ Зогсоолын өргөн 3,5 м-с багагүй байх
2	Явган зам	✓ Байгууламжруу чиглэсэн нэгдсэн сүлжээ бүхий явган зам төлөвлөх. ✓ Явган замын зорчих хэсэг 1500 мм-с багагүйгээр төлөвлөх. ✓ Явган замын бүтээцийг асфальт бетон аль эсвэл цемент бетоноор хийх. ✓ Харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан хөтөч зам төлөвлөх. ✓ Хөтөч замын өргөн 300-610 мм байх. ✓ Хөтөч замын 2 талаар 300 мм тэгш гадаргуу бүхий эмжээртэй байх. ✓ Хөтөч замын чиглэл өөрчлөгдөх болон авто замтай огтлолцох гарц, орцонд дээр анхааруулах товруу төлөвлөх. ✓ Явган зам авто замтай огтлолцох хэсгийн хашлагыг налууулж 2%-с ихгүй налуу бүхий гарц, орц төлөвлөх.
3	Налуу зам	✓ Налуу замын эхлэл төгсгөл, амрах тайлбайн орон зайг 1500х1500 мм-с багагүйгээр төлөвлөх. ✓ Налуу замын хэвгийг 1:10, 1:12 стандартыг хангах. ✓ Налуу замын бариулыг 2 талдаа 700-900 мм өндөрт төлөвлөх. ✓ Бариул хоорондын зай 900 мм байх. ✓ Налуу замын гадаргуу тэгш хальтрахгүй байх.
4	Хаалга	✓ Хаалганы өргөн 85 см-с багагүй. ✓ Хаалганы босго 2,5 см-с өндөргүй./аль болох босгоггүйгээр төлөвлөх/ ✓ Хаалгыг нээх хүч 2,5 кг ихгүй
5	Тек	✓ Үйлчилгээний тек шалнаас 900 мм-с өндөргүй.
6	Ариун цэврийн өрөө	✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ шаардлага, орон зайг тооцсон ариун цэврийн өрөө төлөвлөх.

“ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ” ТББ

Хавсралт.1

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРЫН ДЭД
БҮТЦИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Үнэлгээний хуудас:

ГАДААД ОРЧНЫ ХҮРТЭЭМЖ								
Байршил: Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар								
MNS 5682:2006								
MNS 5056:2009								
№	Асуулт		Байхгүй	Стандарт	Стандарт бус	Хэмжилт	Зураг	Тайлбар
1	Явган хүний замын гарц							
	Налуу замын хэвгий	*						Хэвгий 2-5%
	Налуу замын өргөн	*						Өргөн 1,22 м
	Анхааруулах товруу	*						Товруут хавтангийн өргөн 610 мм-с багагүй
2	Явган хүний зам							
	Өргөн	*				270 см		1500 мм< багагүй
	Дагуу налуу	*						5%- ихгүй
	Хөндлөн налуу	*						2%- ихгүй
	Тэгш бус байдал	*						6 мм-13 мм
	Явган зам авто замтай огтлолцох	*						Налуу зам 2%- ихгүй

“ТҮГЭЭМЭЛ ХӨГЖИЛ” ТББ

		Явган замын материал		*		Цемент бетон		Хавтан Цемент бетон Асфальт бетон
		Хөтөч зам	*					Явган замын голд байрлана
		Хөтөч хатангийн эмжээр	*					Хавтангийн 2 талд тус бүр 30 см гөлгөр тэгш гадаргуу бүхий цемент бетон эсвэл асфальтбетон эмжээр хийнэ
		Хөтөч хавтангийн өргөн	*					300 мм
		Товрууны өндөр	*					5 мм
		Хөтөч хавтангийн өнгө	*					Тод шар
		Анхааруулах товруу	*					Зогсох Хөтөч замын чиглэл өөрчлөгдөх Замын түвшин өөрчлөгдөх үед